


Synthèse PC6-A3 :

La mesure de la température lors d'un changement d'état montre un palier de température pour un corps pur.

On n'observe pas de palier pour un mélange.

Pour l'eau pure, les paliers de température sont dans les conditions normales :

- _ **0°C** température de fusion ou solidification.
- _ **100°C** température d'ébullition ou de liquéfaction.

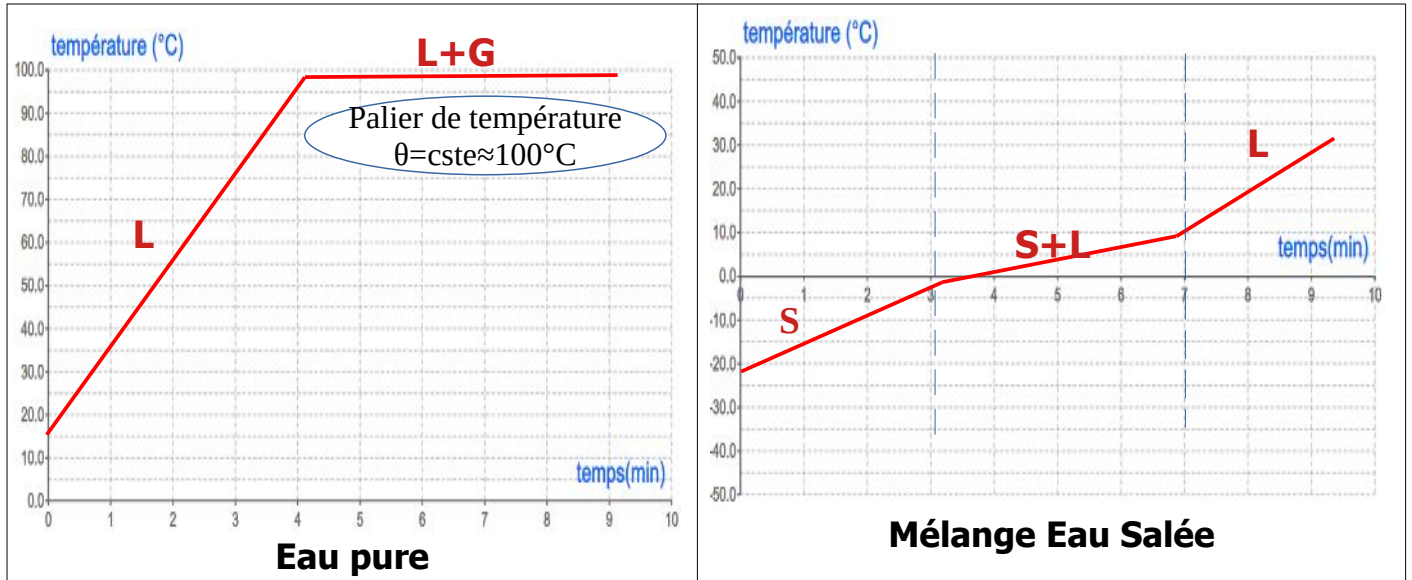

S :Solide L : Liquide G :Gaz